Nitrates dans les eaux souterraines

Part des stations de mesure présentant des dépassements des exigences fixées pour les nitrates (25 mg/l)

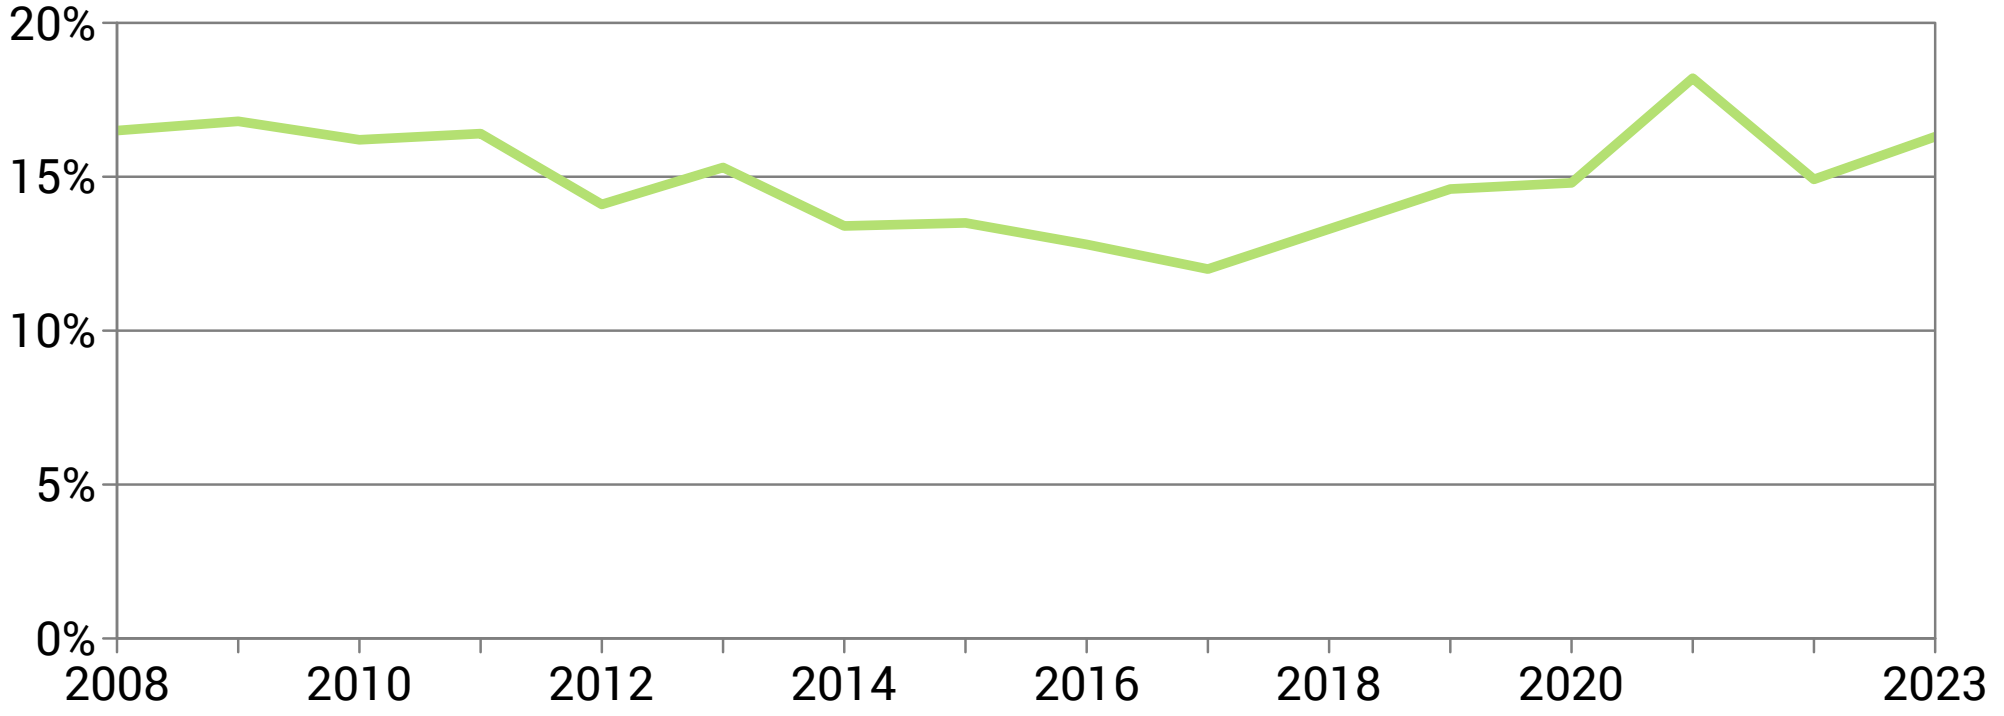

Source: OFEV – NAQUA

© OFS 2025